Legenda Destinazioni e Gradi di sensibilità 1 : 2'000

Destinazioni

SULAP min. 60 % (GA)

SULAP min. 50 % (GA)

SULAP min. 40 % (GA)

SULC min. 20 %

Zona AP-EP Attrezzature pubbliche ed edifici pubblici

(G.A.) Non sono ammessi impianti suscettibili di richiamare grande affluenza di publico

Gradi di sensibilità (art. 43 OIF)

Grado II

Grado III

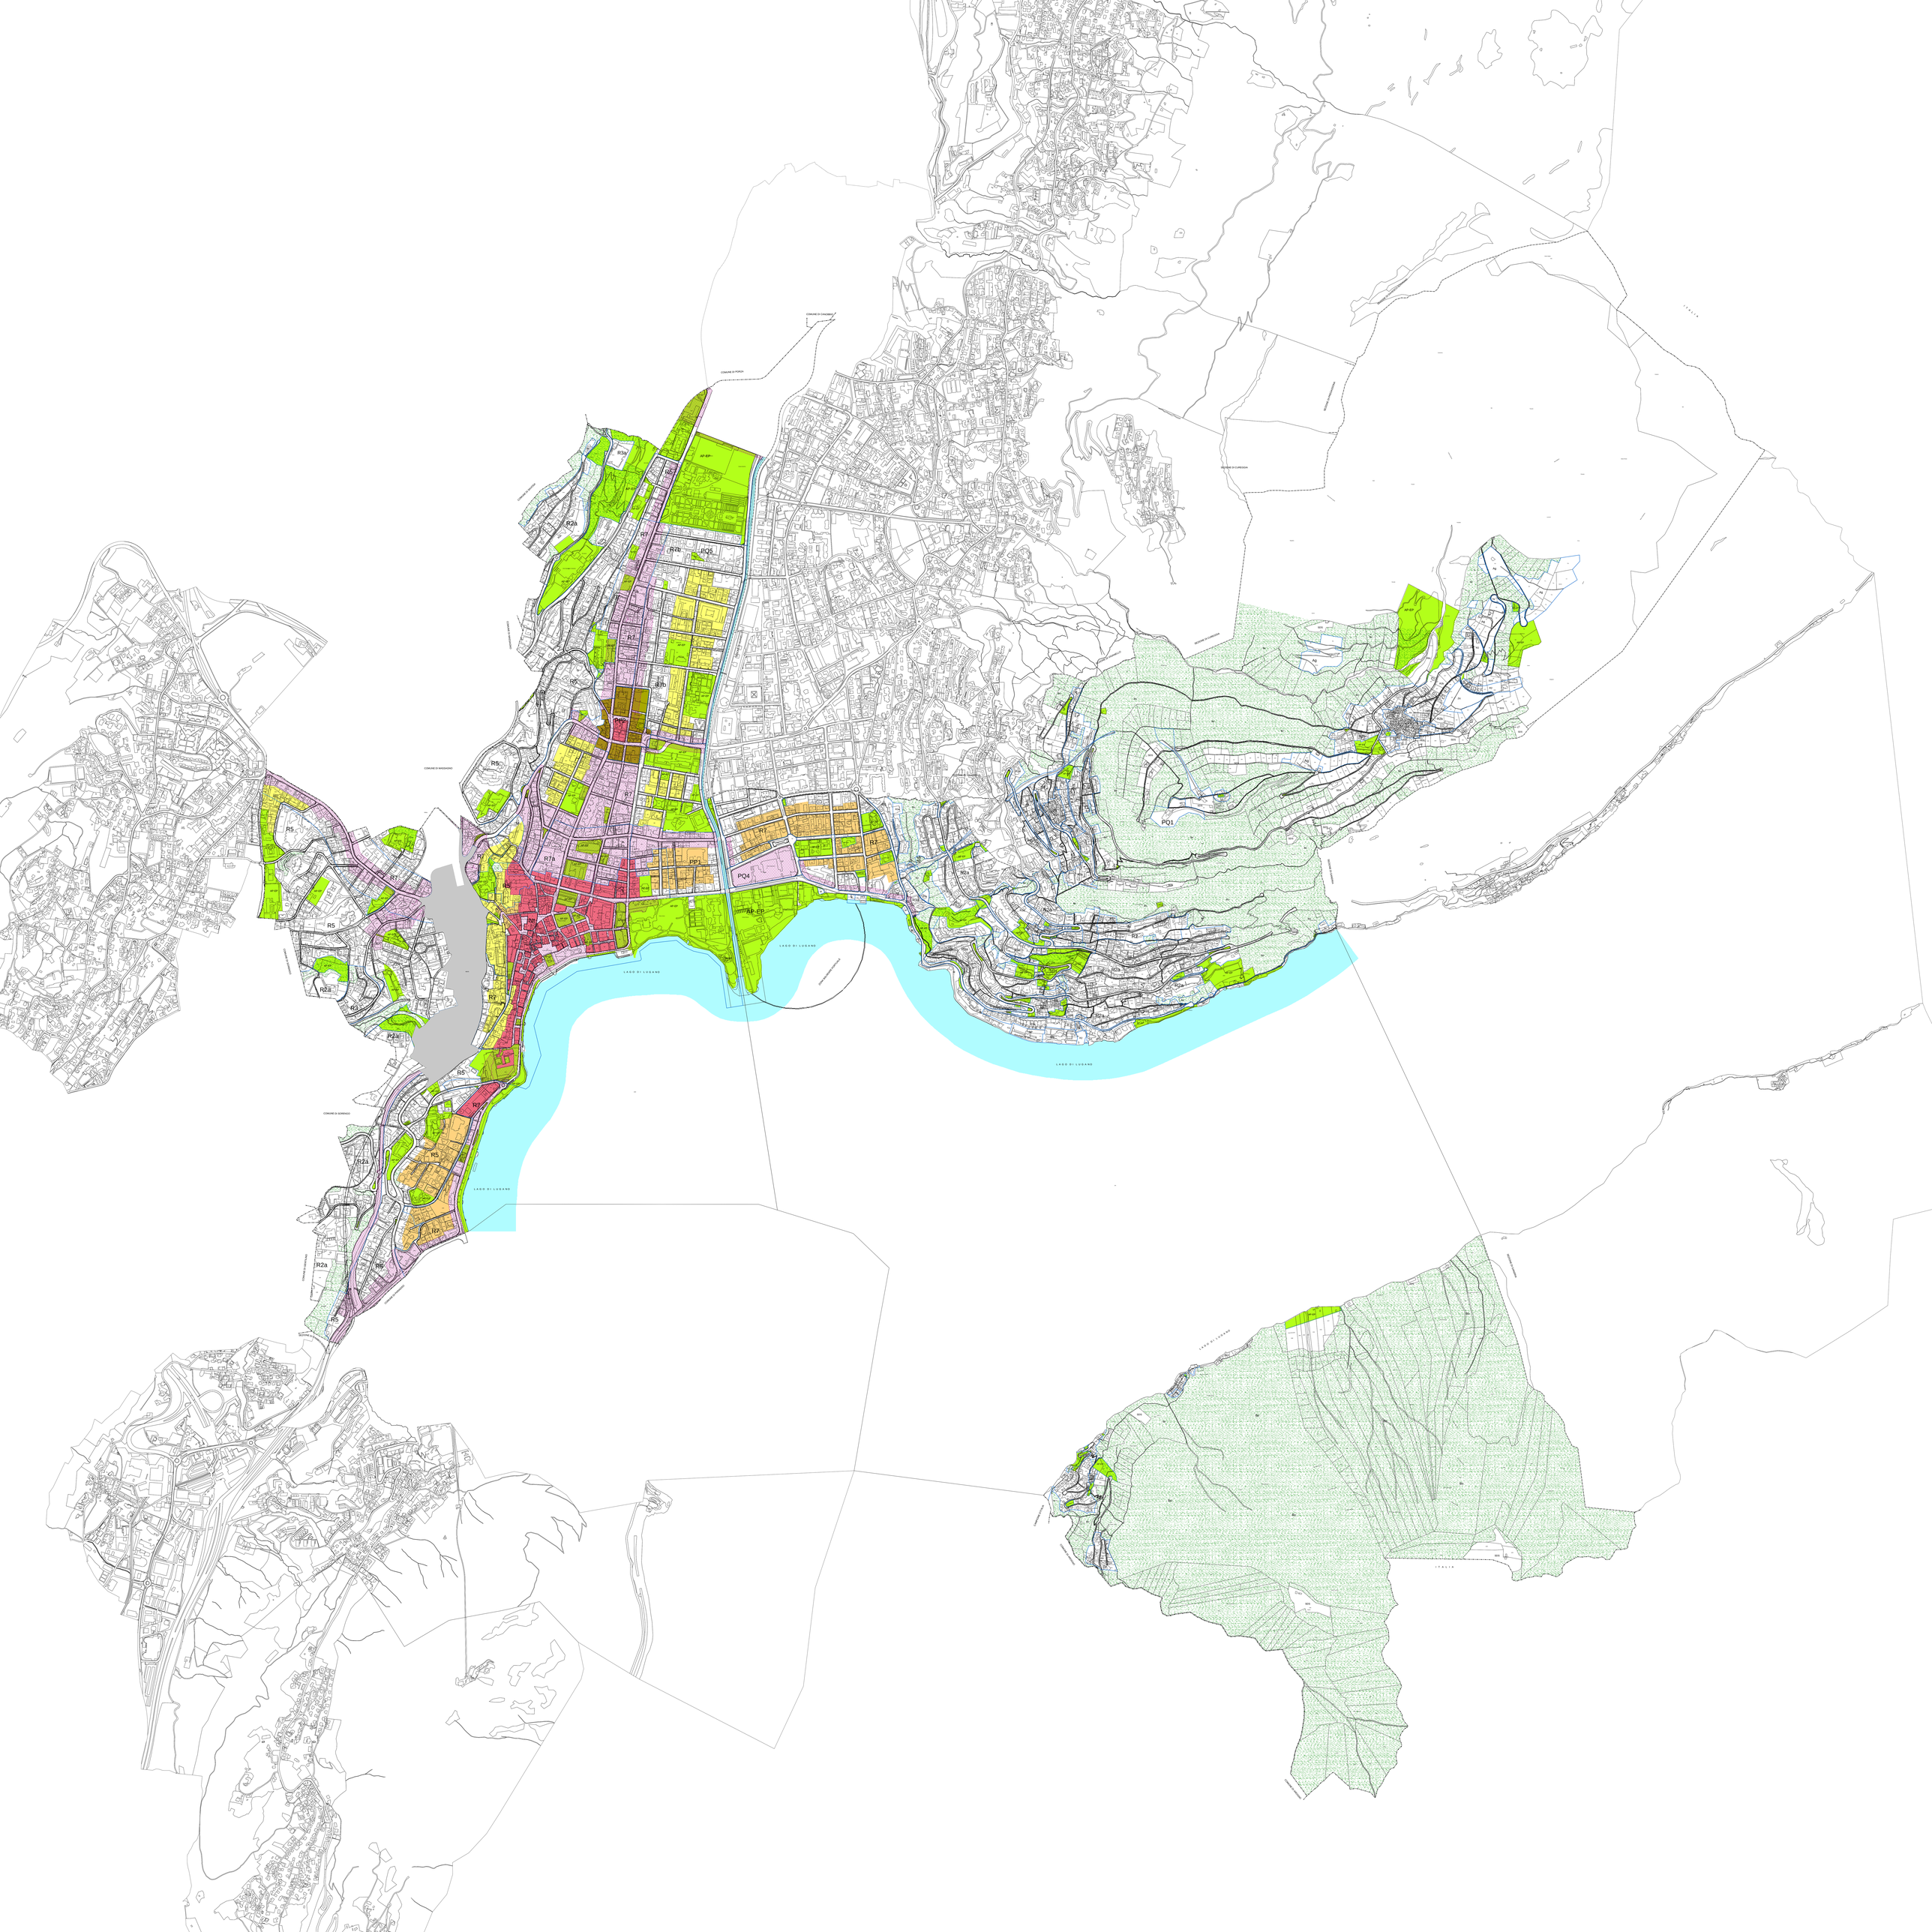
COMUNE DI CAGNANO
COMUNE DI PORZA
COMUNE DI CURESGIA
COMUNE DI MASSAGNO
COMUNE DI SORENGO
LAGO DI LUGANO
ITALIA
AP-EP
R3b
R2a
R7
R2b
PQ5
R2
R3a
R5
R7A
PP1
PQ4
PQ1